COMPLETAMENTO BLOCCO OPERATORIO

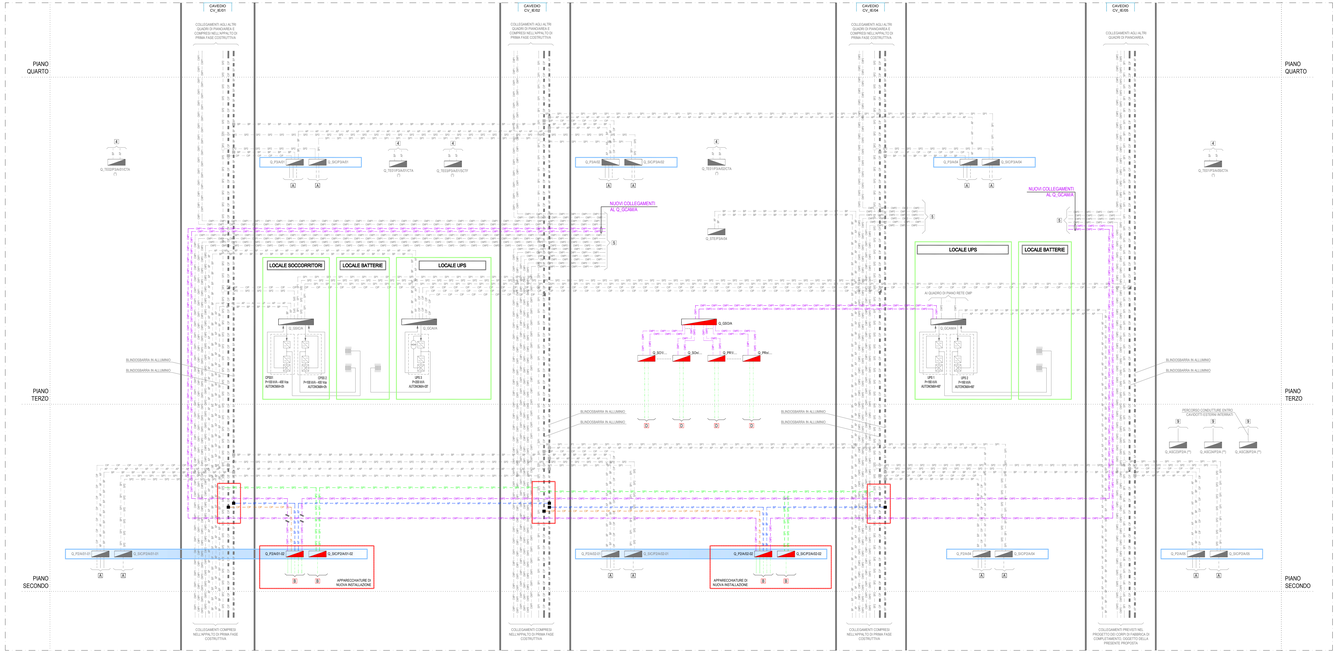

LEGENDA SIMBOLI

- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN CAVO - RETE "MT" (Vn=20.0kV)
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN BLINDOSBARRA - RETE "GE"
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN BLINDOSBARRA - RETE "AP"
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN BLINDOSBARRA - RETE "BP"
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN BLINDOSBARRA - RETE "CIP"
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN CAVO - RETE "GE"
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN CAVO - RETE "AP"
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN CAVO - RETE "BP"
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN CAVO - RETE "HP"
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO DI TIPO FTG10(O)M1 (0.6/1kV) CONFORME A NORMA CEI 20-45 - RETE "CMP" DERIVATA DA UPS UTENZE MEDICALI N.1
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO DI TIPO FTG10(O)M1 (0.6/1kV) CONFORME A NORMA CEI 20-45 - RETE "CMP" DERIVATA DA UPS UTENZE MEDICALI N.2
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN CAVO - RETE "CIP"
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO DI TIPO FTG10(O)M1 (0.6/1kV) CONFORME A NORMA CEI 20-45 - RETE "SP" DERIVATA DAL SOCCORRITORE N.1
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO DI TIPO FTG10(O)M1 (0.6/1kV) CONFORME A NORMA CEI 20-45 - RETE "SP" DERIVATA DAL SOCCORRITORE N.2
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO DI TIPO FTG10(O)M1 (0.6/1kV) CONFORME A NORMA CEI 20-45 - RETE "SE" NORMALE
- DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO DI TIPO FTG10(O)M1 (0.6/1kV) CONFORME A NORMA CEI 20-45 - RETE "SE" PRIVILEGIATA
- DISTRIBUZIONE SECONDARIA - RETE B1 PRIVILEGIATA (UTENZE LUCE, FM)
- DISTRIBUZIONE SECONDARIA - RETE CONTINUITÀ ASSOLUTA DI TIPO INF