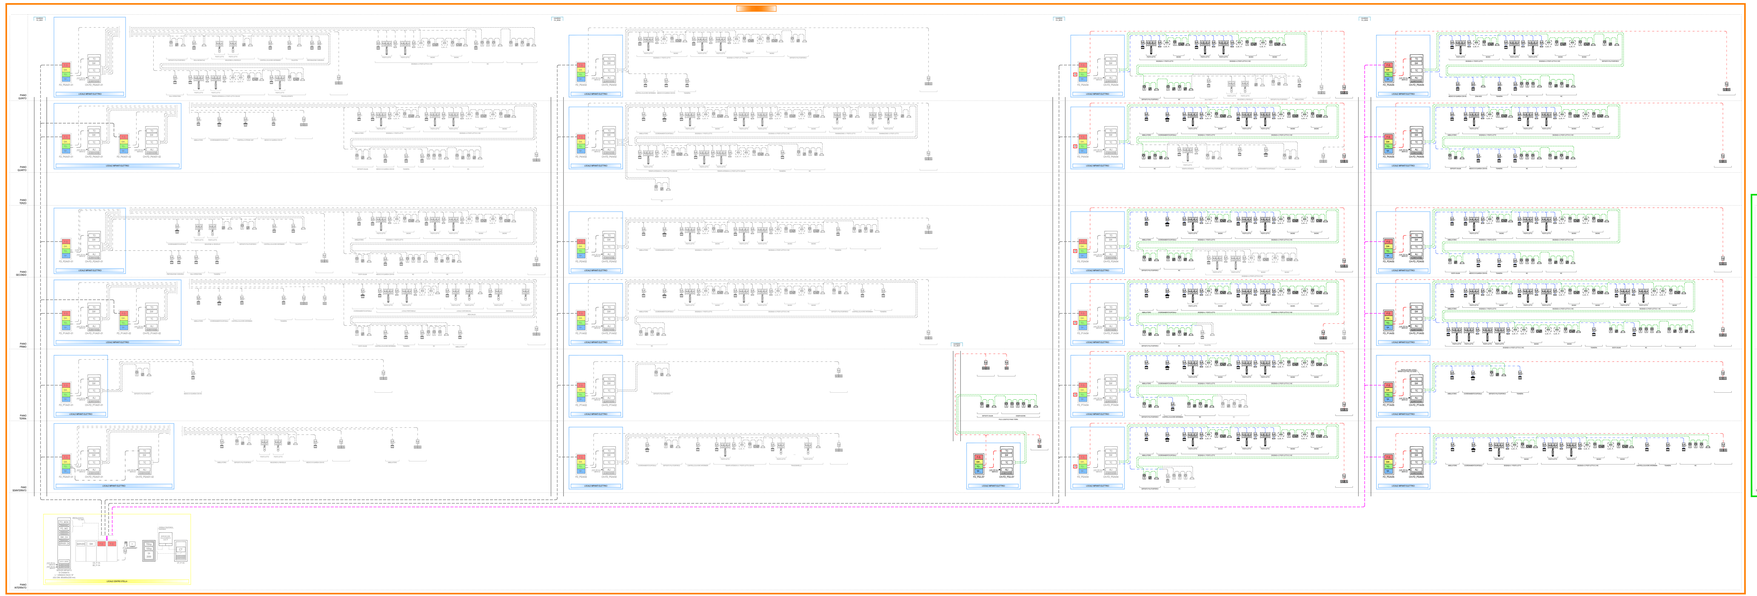

LEGENDA SIMBOLI

1. PREDISPOSIZIONE DI CABLAGGIO STRUTTURATO PER NUOVI PUNTI DI RILEVAZIONE DI ALLARMI E SEGNALI DI STATO DI SISTEMA PERIFERICI
2. CAVO FIBRA OTTICA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DEL SISTEMA TRASMISSIONE DATI
3. CAVO FIBRA OTTICA DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA DEL SISTEMA TRASMISSIONE DATI

IMPIANTO DI CHIAMATA

- BRACCIO RIGIDO 90°, DN 25MM, ARMATO, ZINCATO PER IMPIANTI DI CHIAMATA, CON CAVO SCHERMATO TRASMISSIONE DI DATI DALLA MAPPA CHIAMATA DEL CONTROLLO CHIAMATE ALLA SCHEDA DI ALLARME DEL SISTEMA DI ALLARME
- PANNELLO PER ATTIVAZIONE 24V1 JYP-12T-A: ALL'ESTERNO DEVE ORIGINALMENTE ESSERE IL PORTE TRITTICO ALLA 24V
- 1 SWITCH LC DUALE PER LA GESTIONE IMPIANTO DI CHIAMATA, PER LA CONTROLLO PER LAR 1 CHIAMATE
- PANNELLO PER ATTIVAZIONE 24V1 JYP-12T-A: IL PORTE TRITTICO AR DA IMPIANTO CHIAMATE ALLA 24V PER PREDE TRITTICO ALLA IMPIANTO DI CHIAMATA
- PANNELLO PER ATTIVAZIONE 24V1 JYP-12T-A: IL PORTE TRITTICO AR DA IMPIANTO CHIAMATE ALLA 24V IMPIANTO DI CHIAMATA
- ALIMENTATORE DEDICATO PER DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA
- PANNELLO PER ATTIVAZIONE 24V1 JYP-12T-A: IL PORTE TRITTICO ALLA 1 PREDE 24V1 PER 1 PRI 24V ARDUINO PROGETTO DA INTERFACCIARE NUMERO FORNICE
- TERMINALE DI RICHIAMO PER CONTROLLO DA UOMO A NUMERO DI CONNETTIVI TELEFONICI PER INSTALLAZIONE DA TAVOLO
- TERMINALE DI CHIAMO CIRCOLARE, AD ESEMPIO PER ASSISTENZA DI PAZIENTE, 24V1 1 Ch
- PANNELLO DI ATTIVAZIONE MANUALE CHIAMATA DEVE ALLATTI ATTRITTI 24V1 1 Ch
- PANNELLO DI ATTIVAZIONE MANUALE CHIAMATA DEVE ALLATTI ATTRITTI 24V1 1 Ch
- PANNELLO DI ATTIVAZIONE CHIAMATA A PRESA PER ALLATTI ATTRITTI 24V1 1 Ch
- PANNELLO DI ATTIVAZIONE CHIAMATA A PRESA PER ALLATTI ATTRITTI 24V1 1 Ch
- PANNELLO DI SEGNALAZIONE A 2 CHIAMATE LUCI LUCI ALTRI ATTRITTI ATTRITTI 24V1 2 Ch
- PANNELLO DI SEGNALAZIONE A 2 CHIAMATE LUCI LUCI ALTRI ATTRITTI ATTRITTI 24V1 2 Ch
- PANNELLO PER ATTIVAZIONE CHIAMATA A PRESA PER ALLATTI ATTRITTI 24V1 1 Ch
- PANNELLO PER ATTIVAZIONE CHIAMATA A PRESA PER ALLATTI ATTRITTI 24V1 1 Ch
- PANNELLO DI CONNESSIONE PER TERMINALI TIMER DI CONTROLLO LUCI, CONTROLLO TTO 24V1
- PANNELLO DI CONNESSIONE PER TERMINALI TIMER DI CONTROLLO LUCI, CONTROLLO TTO 24V1
- ESTENSIONE PER IMPIANTO CHIAMATA DEI IMPIANTI ALLIMMISSIONE CONTATTI DA SCHEDA PER LA CONTROLLO CHIAMATA, ARDITALIANA ENTRO SUMPER DA 2 PRESE 24V1
- PANNELLO DI CONNESSIONE DA 2 PRESE DEDICATO DEI IMPIANTI DI CHIAMATA
- 2 CAVO PRESE DEDICATO DEI IMPIANTI DI CHIAMATA
- MODULO DI CONNESSIONE PER TERMINALI TIMERS COMPRENDENTE 2 LUCI
- MODULO DI CONNESSIONE PER TERMINALI TIMERS COMPRENDENTE 2 LUCI
- ALLIMMISSIONE DEI CONTATTI DA SCHEDA PER LA CONTROLLO CHIAMATA, ARDITALIANA ENTRO SUMPER DA 2 PRESE 24V1 PER ALLATTI ATTRITTI 24V1 1 Ch